



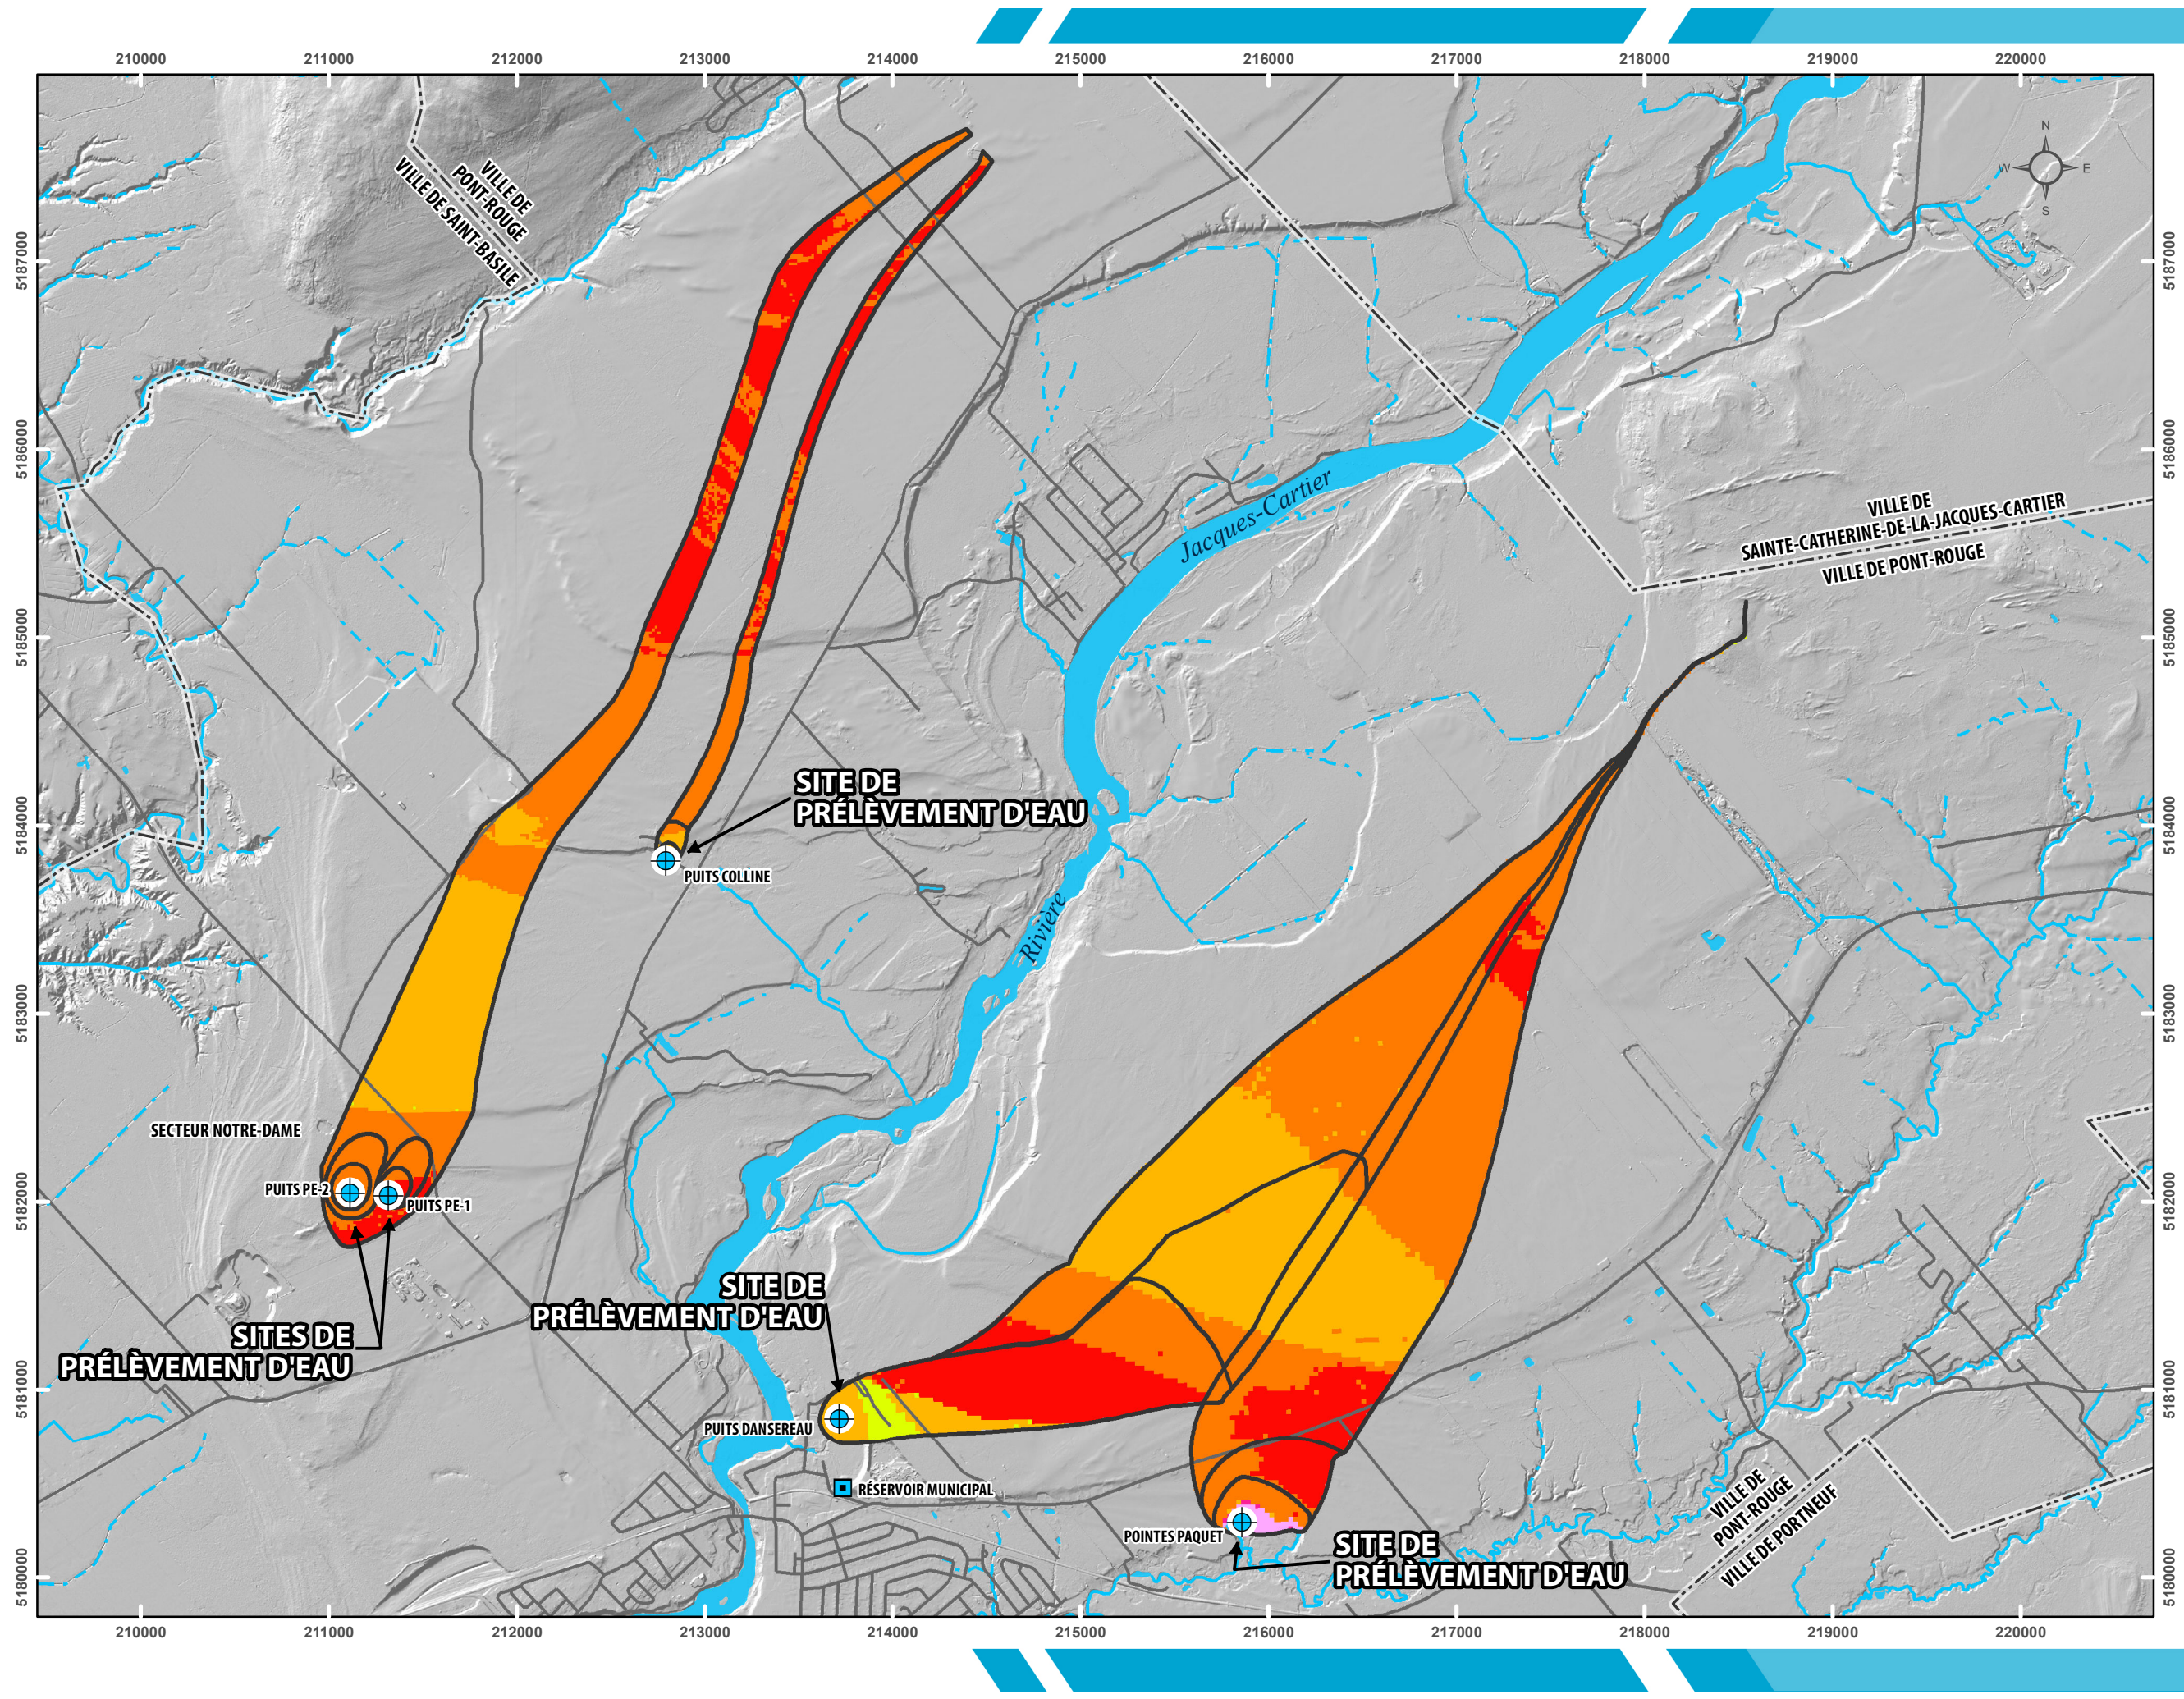


- Puits municipal
- Réservoir municipal
- Limite municipale

INDICE DRASTIC

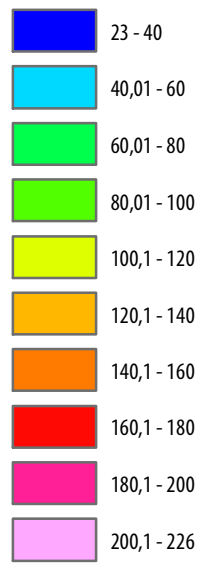

Note: La position et les dimensions des éléments illustrés sur ce plan sont relatives et ne doivent pas être utilisées aux fins de calculs.



CLIENT /
VILLE DE PONT-ROUGE

PROJET / ANALYSE DE LA VULNÉRABILITÉ DE LA SOURCE
POUR LES PRÉLÈVEMENTS D'EAU SOUTERRAINE X0010835-3, -5,
X2179621-1, X2179622-1 ET X2179623-1

TITRE /
**FIGURE 3
DISTRIBUTION SPATIALE
DE L'INDICE DE VULNÉRABILITÉ DRASTIC**

DOSSIER N° / 19170-101	ÉCHELLE / 1:33 000	DATE / 2020-11-27
VÉRIFIÉ PAR / C.RACINE	DESSINÉ PAR / D.PLANTE	APPROUVÉ PAR / G.CARRIER
FORMAT / 17X11	RÉFÉRENCE(S) / DONNÉES LIDAR MELCC	FICHIER / 19170-101-3.mxd